



Datum 11.09.2023
 Kontakt Stefan Näf
 Direktwahl 081 257 26 78
 E-Mail stefan.naef@alt.gr.ch
 Referenz D97916

Einstiegung:
 Abteilung:
 Göttingen
 Visum:

12. SEP. 2023				
GK	SA	BA	GP	GV

Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden
 Ringstrasse 10, 7001 Chur

Gemeindeverwaltung Lantsch/Lenz
 René Cadosch
 Voia Principala 90
 7083 Lantsch/Lenz

Amtlicher Untersuchungsbericht

Allgemeines

Betrieb Trinkwasserversorgung Lantsch / Lenz, 7083 Lantsch/Lenz, Nr. 28033
 Für den Betrieb verantwortlich René Cadosch
 Zweck der Kontrolle Überprüfung, ob ausgewählte Vorschriften der Lebensmittelgesetzgebung eingehalten werden
 Für die Erhebung verantwortlich Johann Sandbichler, Lebensmittelkontrolleur
 Eingang der Proben im Labor 04.09.2023, 11:09 h
 Untersuchungszeitraum 04.09.2023 - 07.09.2023

Proben und Ergebnisse

576724 Dorfbrunnen, Nr. 1933

Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.

Trinkwasser im Verteilnetz

Probe vom: 04.09.2023, 08:15 h
 Flaschennummer: 4748/62
 Probentemperatur: 12.0 °C
 Aussehen: klar
 Produktionsland/-hinweis: Schweiz
 Probenzustand bei Eingang: gekühlt
 Probenanlieferung: persönlich
 Nutzung: genutzt
 Witterung: längere Trockenphase
 Meereshöhe: 1316 m
 Koordinaten: 2762517/1172573

Mikrobiologische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Aerobe, mesophile Keime	190471	nn KBE/ml	max. 300 KBE/ml	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Enterokokken	11230	nn KBE/100 ml	nn KBE/100 ml	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Escherichia coli	72230	nn KBE/100 ml	nn KBE/100 ml	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Chemische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Fluorid	51270	0.159 mg/l	max. 1.5 mg/l	TBDV Anh. 2	einwandfrei
Nitrat	10274	<2 mg/l	max. 40 mg/l	TBDV Anh. 2	einwandfrei
Nitrit	20271	<0.02 mg/l	max. 0.1 mg/l	TBDV Anh. 2	einwandfrei

Untersuchungen betreffend Metalle	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Arsen	190379	0.292 µg/l	max. 10 µg/l	TBDV Anh. 2	einwandfrei
Blei	190379	nn mg/l	max. 0.01 mg/l	TBDV Anh. 2	einwandfrei
Chrom	190379	0.000274 mg/l	max. 0.05 mg/l	TBDV Anh. 2	einwandfrei
Eisen	190379	0.00197 mg/l	max. 0.2 mg/l	TBDV Anh. 2	einwandfrei


KBE = Kolonie bildende Einheiten; TBDV = Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (SR 817.022.11); nn = nicht nachweisbar; < kleiner

Freundliche Grüsse

**Amt für Lebensmittelsicherheit und
Tiergesundheit Graubünden**



Stefan Näf
Leiter Inspektorat Wasser und Chemikalien

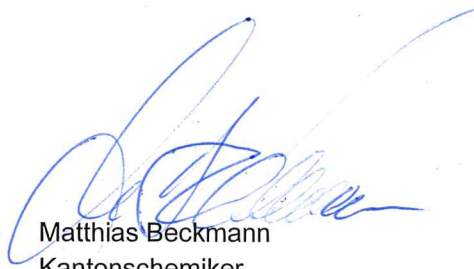

Matthias Beckmann
Kantonschemiker

Bemerkungen

Gesetzes- und Verordnungstexte unter www.fedlex.admin.ch, www.gr-lex.gr.ch und gesetze.gl.ch